


# План

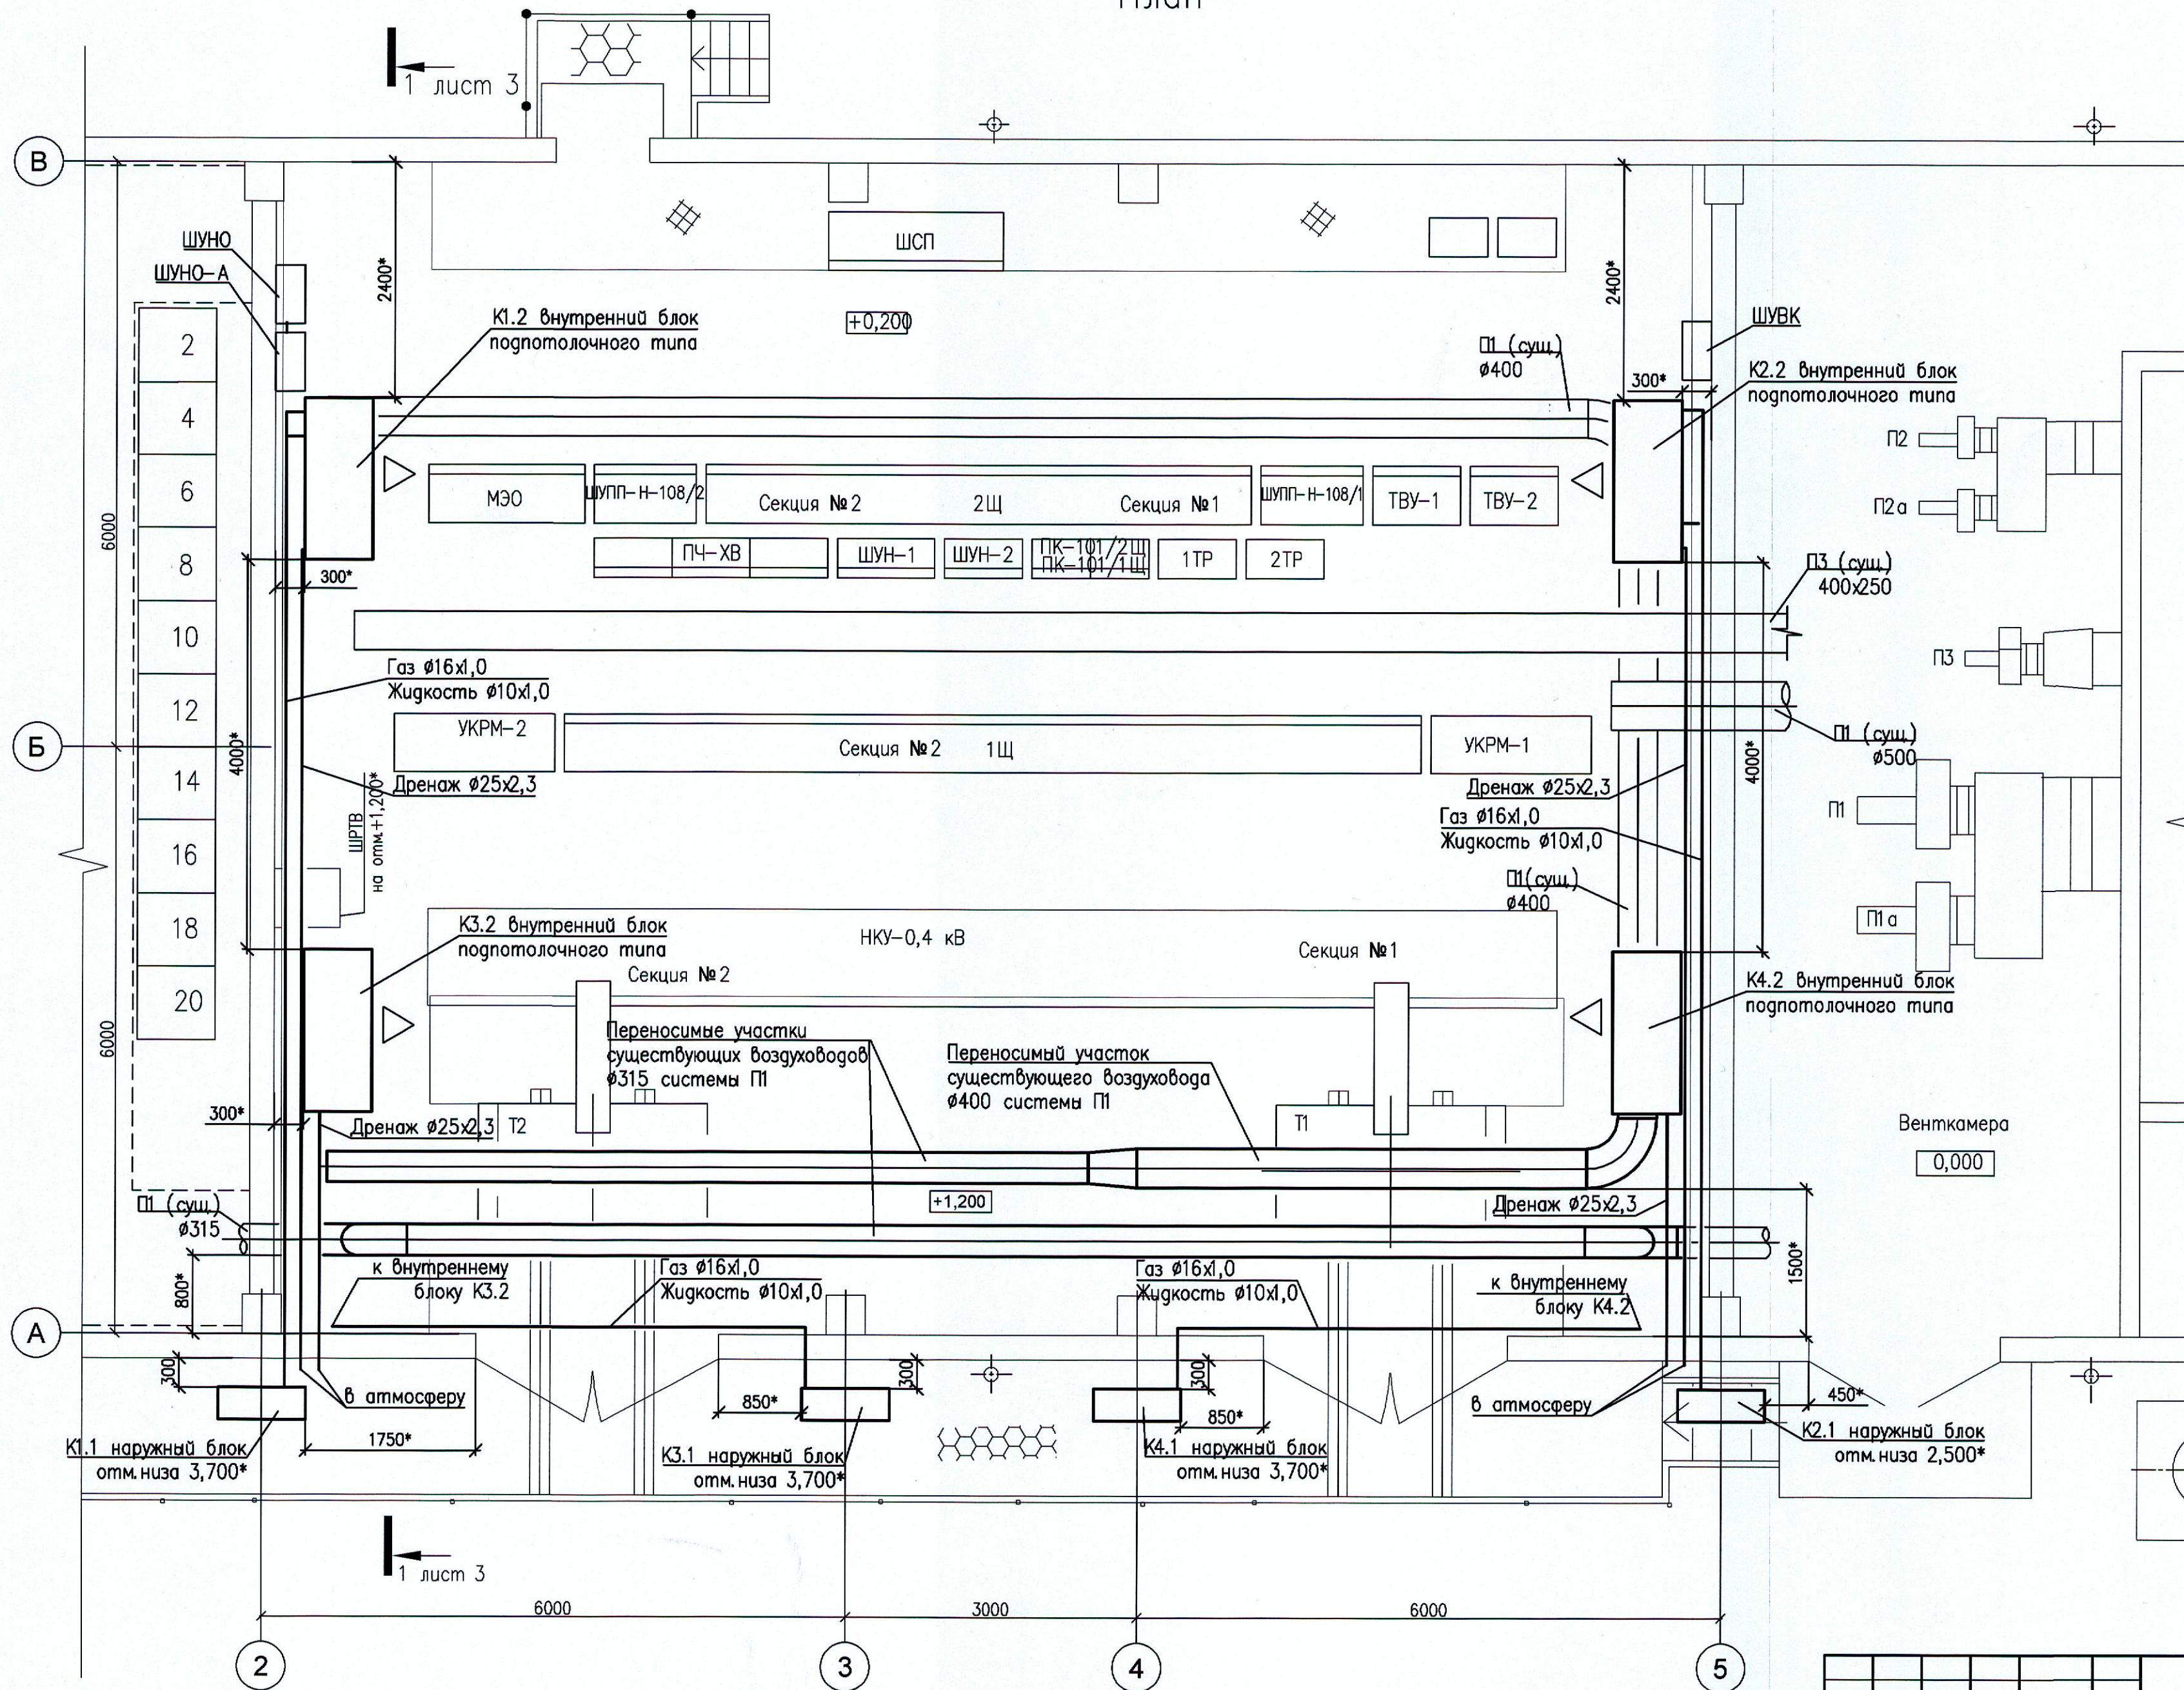

## Примечания

1. Размеры с \* уточнить по месту.
2. Отверстия в стенах для прокладки трубопроводов выполнить по месту.
3. Дренажные трубопроводы и трубопроводы холодоснабжения через стены проложить в гильзах.
4. Крепления наружных и внутренних блоков кондиционеров разработаны в строительной части проекта.

0020-(3-3226)-20/4-ОВ

Кат. производства. Установка КР-600. Тум. 20/4

Изм.	Колуч.	Лист	Нгрок	Подпись	Дата
Разраб.	Ефанова	12.18			
Проберил	Белов	12.18			
Н.контр.	Дубровина	12.18			
Нач. сект.	Белов	12.18			

Замена электрооборудования  
РУ-0,4 кВ КР-600 ТП-932

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

Вентиляция и кондиционирование.  
План.

